30 September 2010

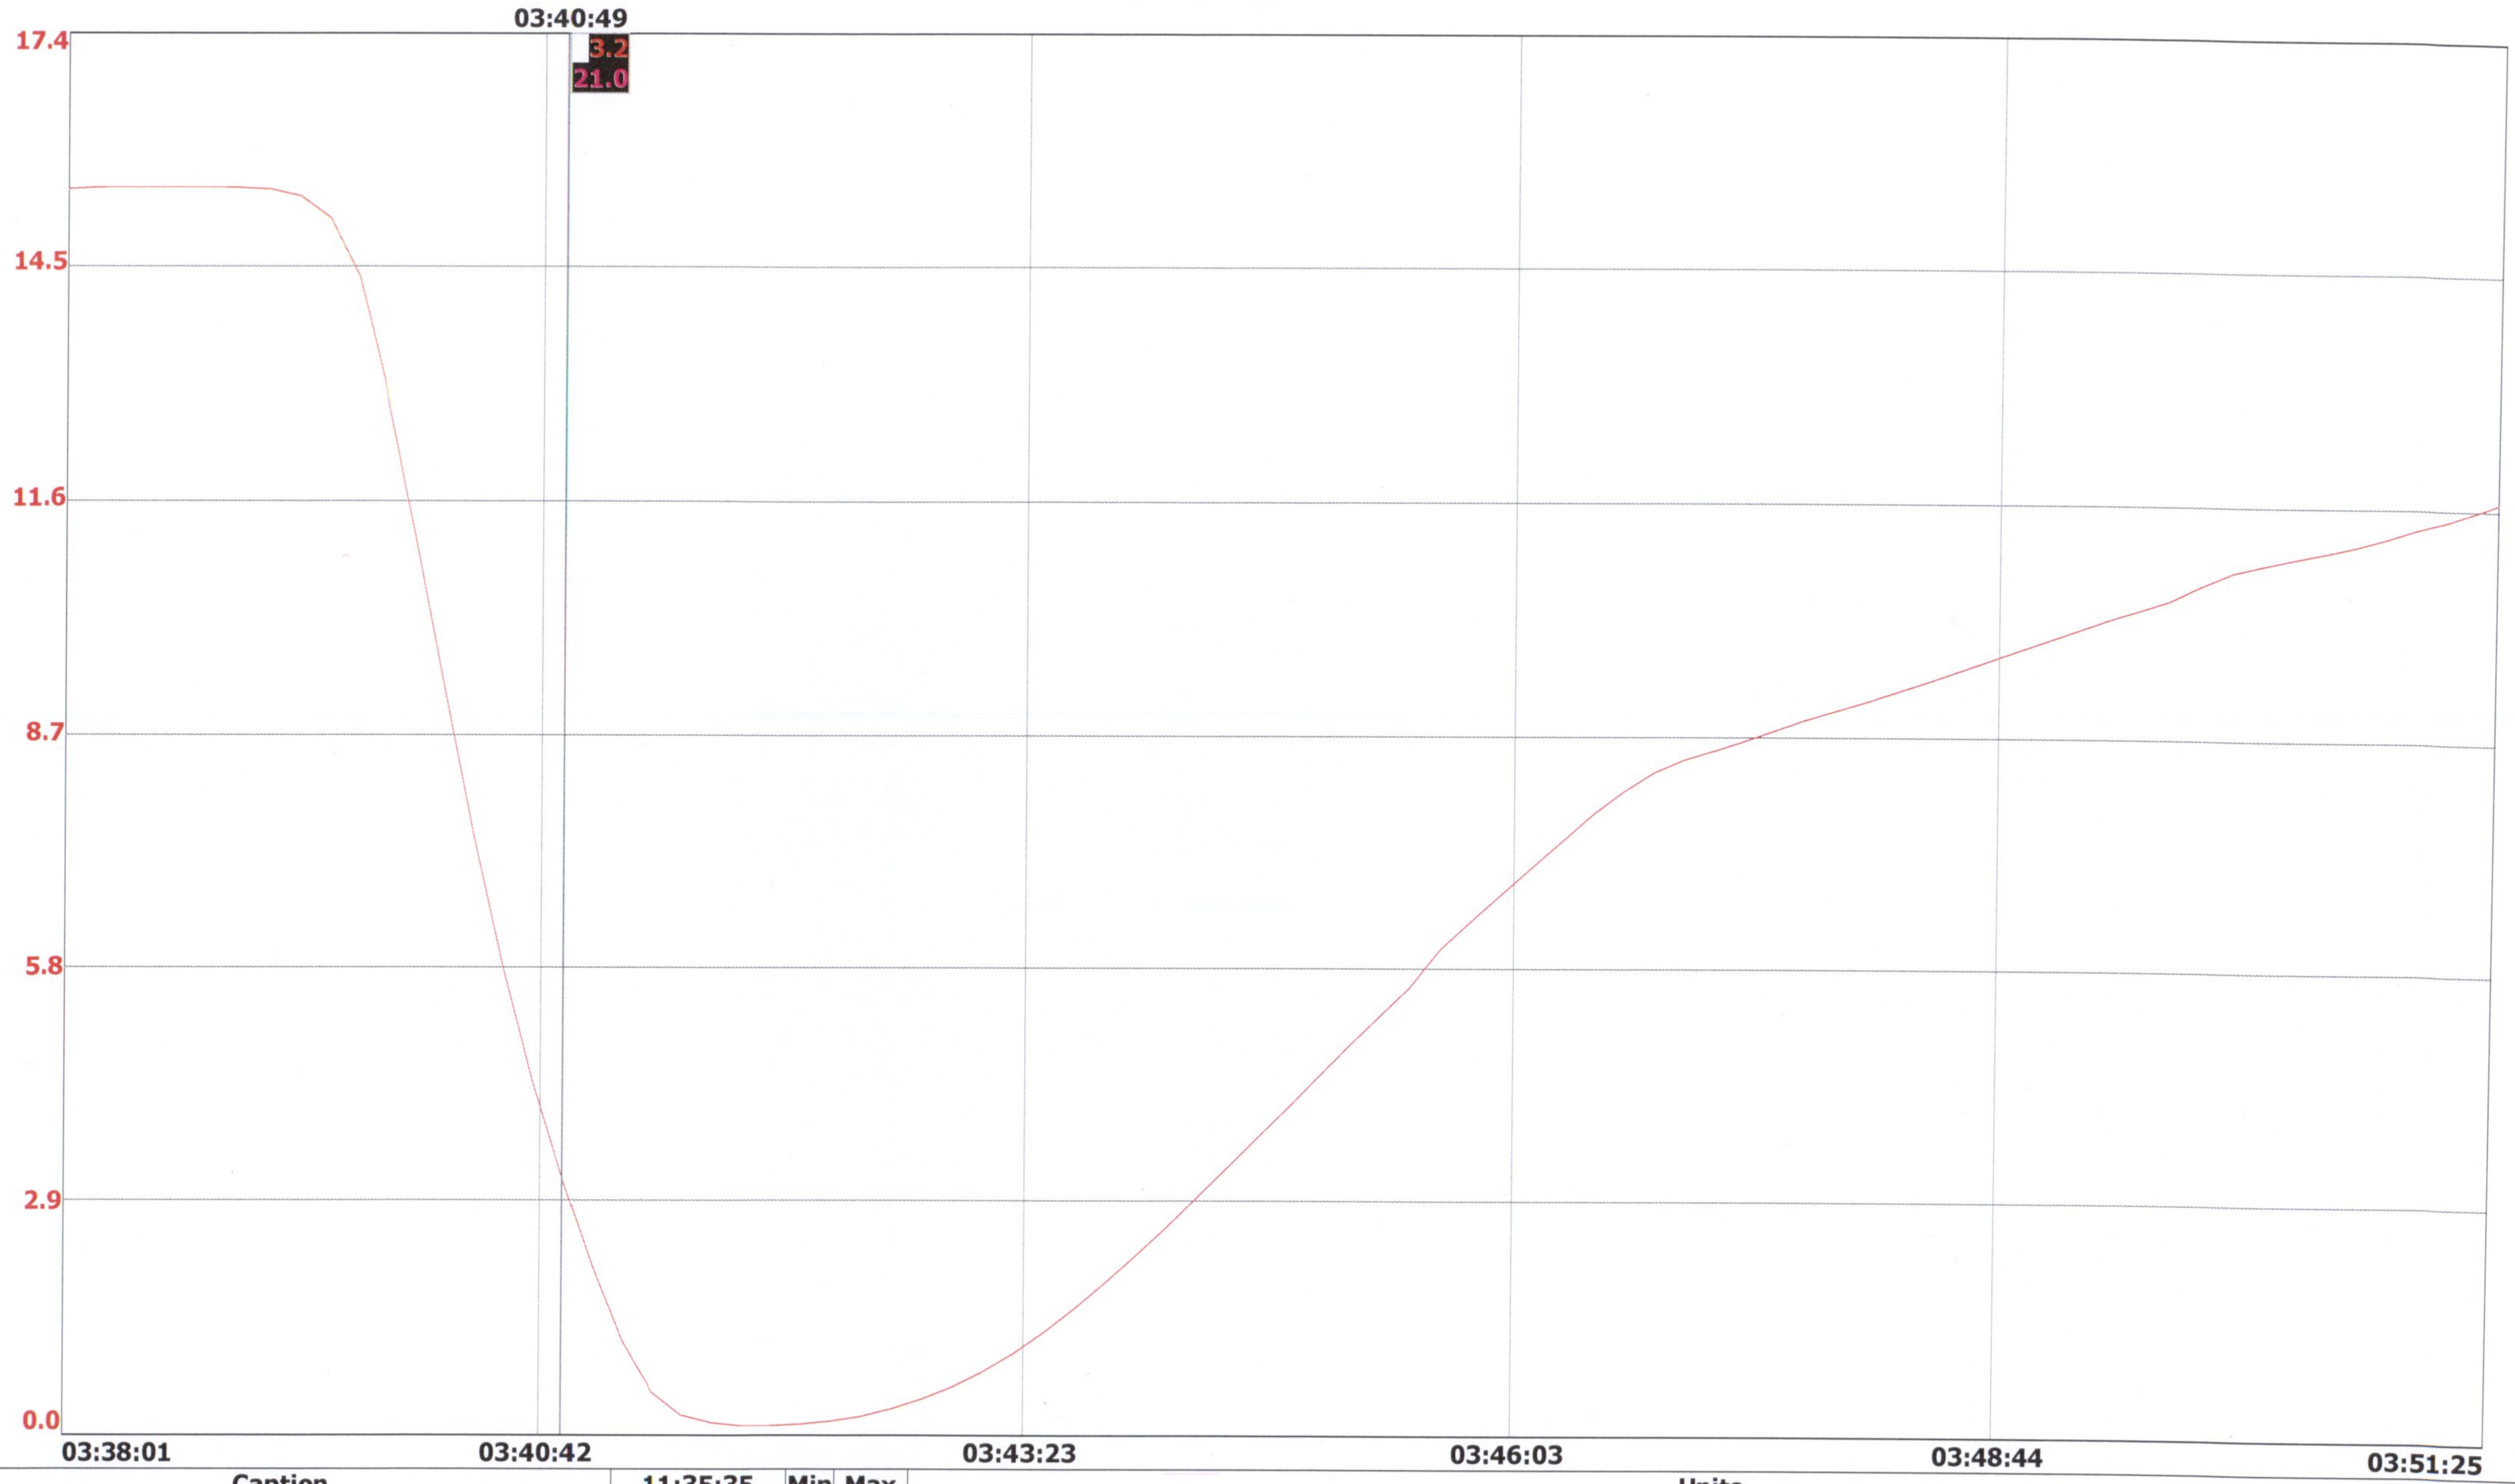

Caption	11:35:35	Min	Max	Units
Stream 1 Gas Oxygen from Boiler, QT3501_1	20.5	0.0	17.4	%
Stream 2 Gas Oxygen from Boiler, QT3501_2	21.0	0.0	17.4	%
Not Configured	0.0	0.0	208.3	-
Not Configured	???	0.0	208.3	-
Not Configured	???	0.0	208.3	-
Not Configured	???	0.0	208.3	-
Not Configured	???	0.0	208.3	-
Not Configured	???	0.0	208.3	-